


- Bednarka stalowa miedziana 30x4mm układana w odrębnym wykopie
- Bednarka stalowa miedziana 30x4mm układana min. 10cm poniżej kabli i kanalizacji
- Zacisk kontrolny - połączenie urządzenia, konstrukcji słupa, budynku itp z uziomem
- Połączenie bednarka - bednarka

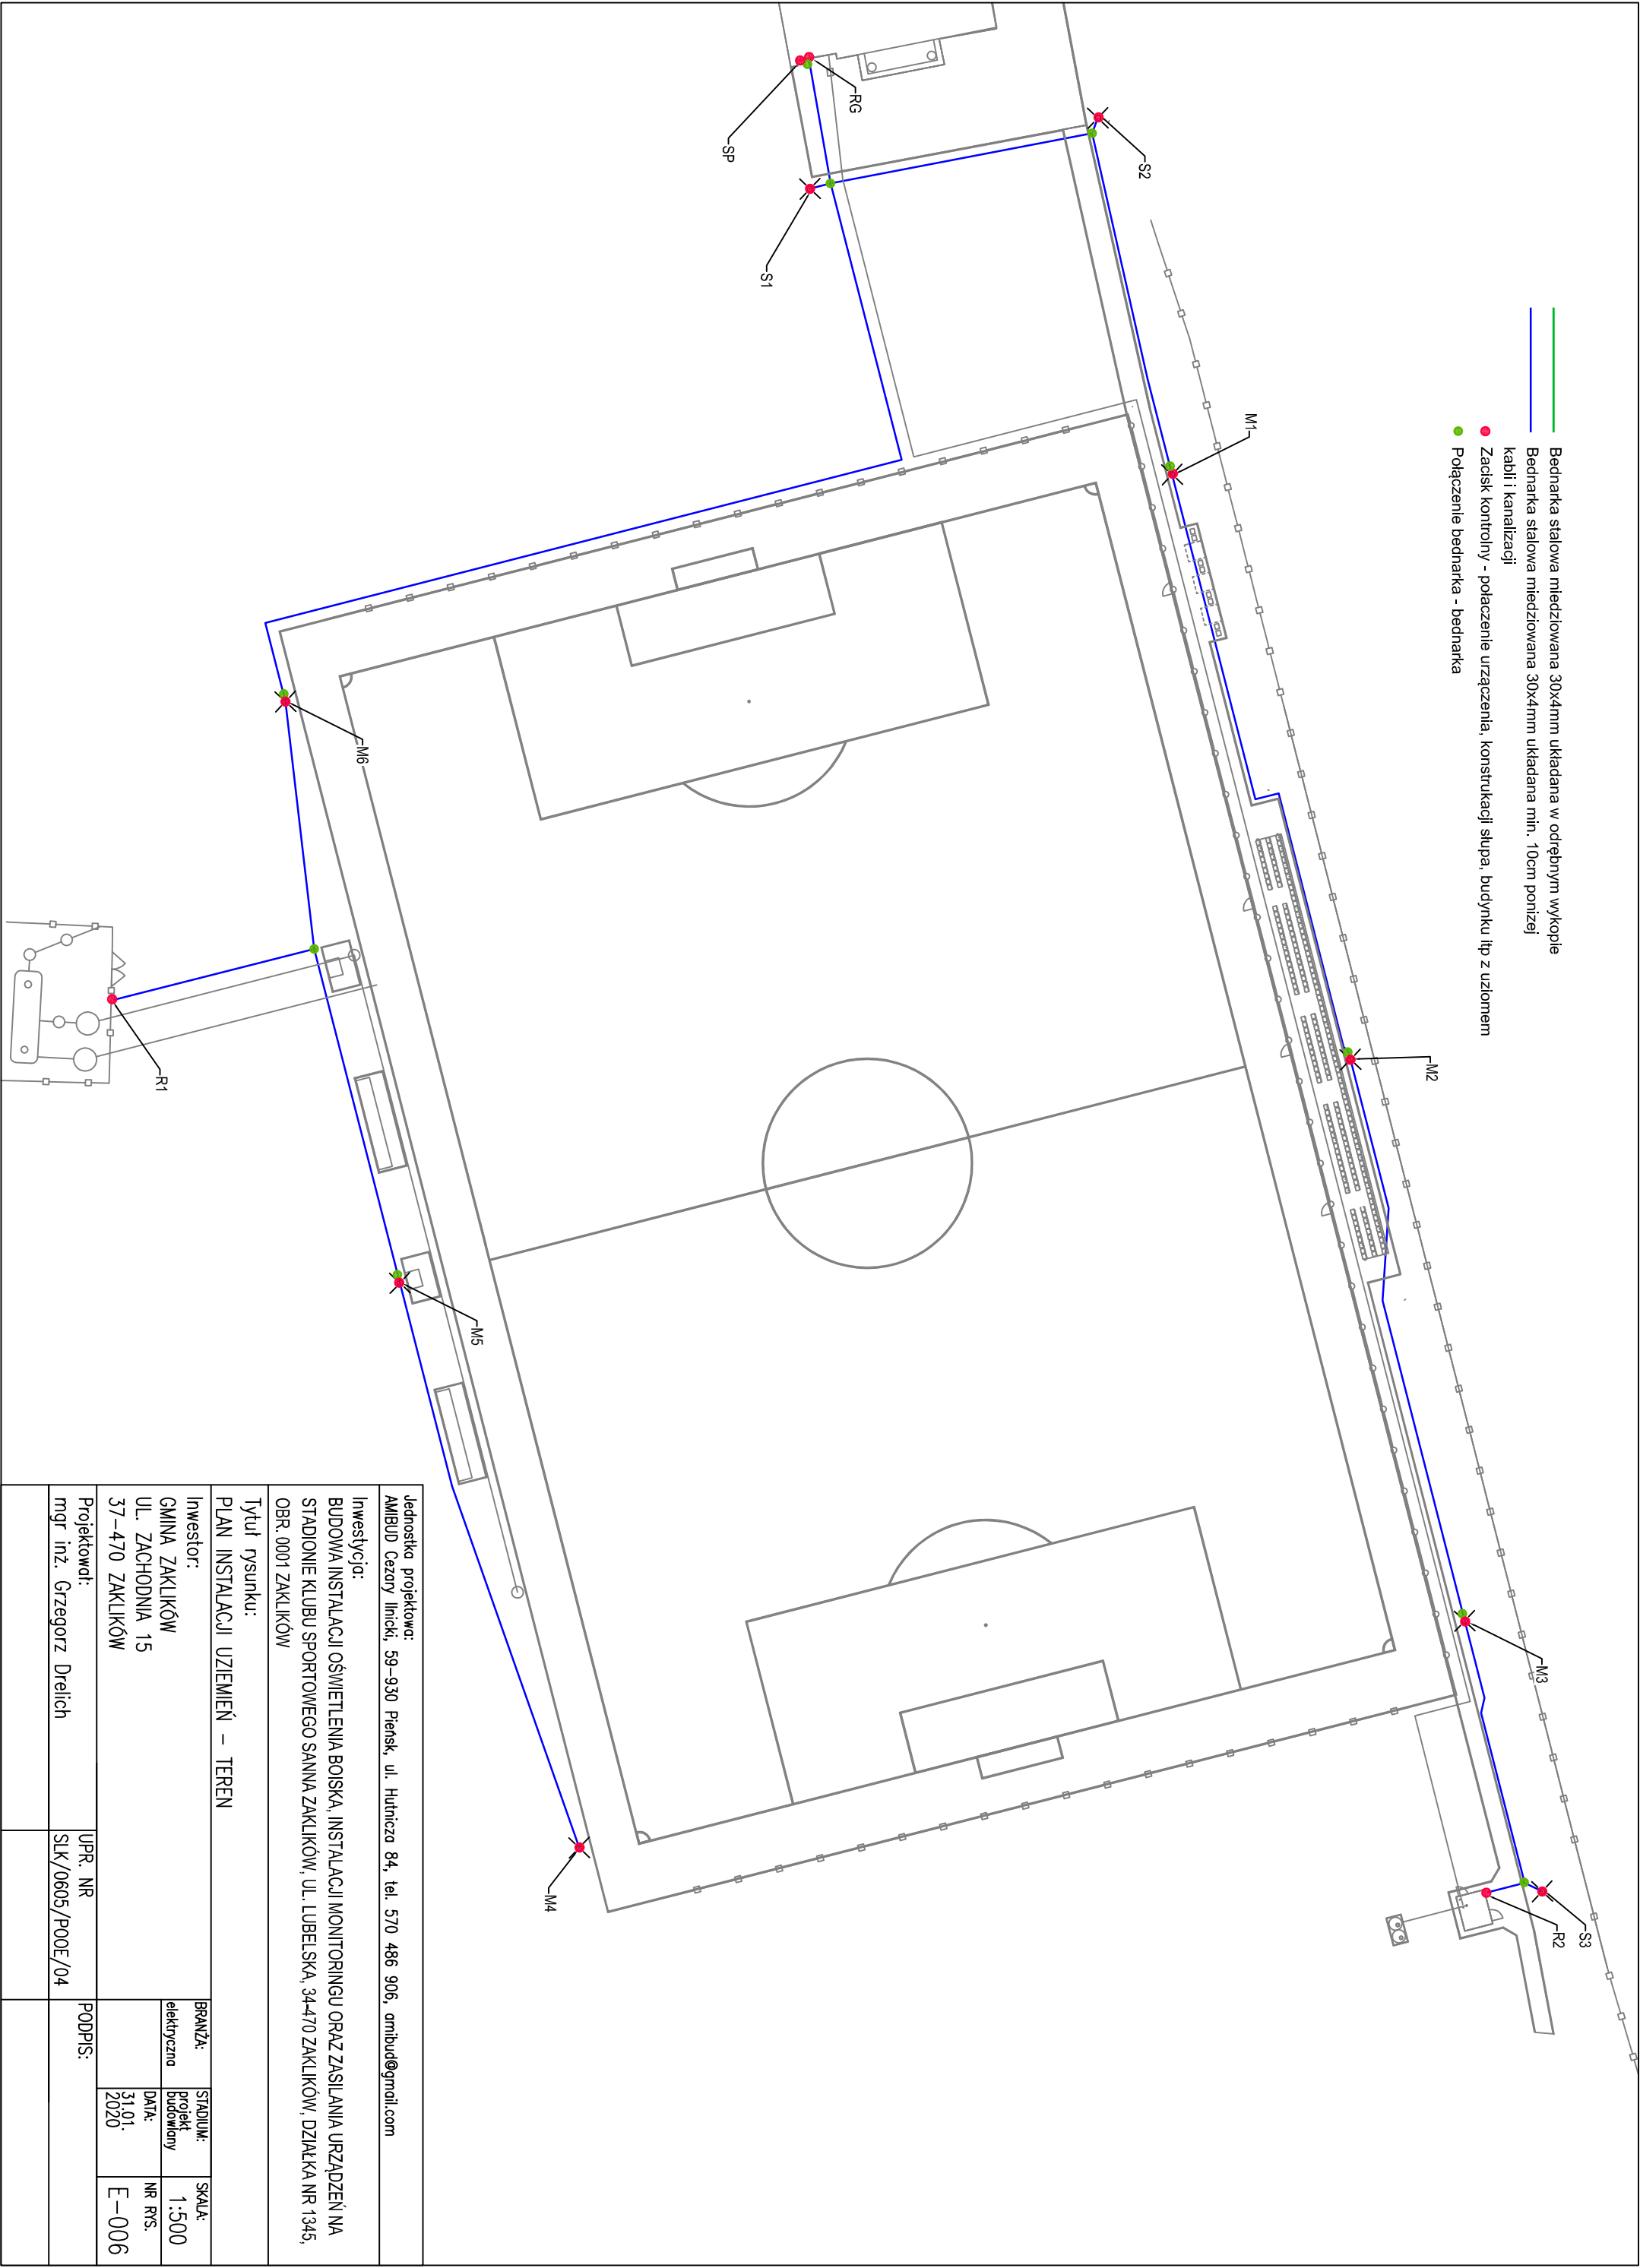

Jednostka projektowa: AMIBUD Cezary Ilńczyk, 59-930 Pienski, ul. Hutnicza 84, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com			
Inwestycja: BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA BOISKA, INSTALACJI MONITORINGU ORAZ ZASILANIA URZĄDZEŃ NA STADIONIE KLUBU SPORTOWEGO SANNIA ZAKLIKÓW, UL. LUBELSKA, 34-470 ZAKLIKÓW, DZIAŁKA NR 1345, OBR. 0001 ZAKLIKÓW			
Tytuł rysunku: PLAN INSTALACJI UZIEMIENI – TEREN			
Inwestor: GMINA ZAKLIKÓW UL. ZACHODNIA 15 37-470 ZAKLIKÓW		BRANŻA: elektryczna	STADIUM: projekt budowlany
Projektował: mgr inż. Grzegorz Drelich		UPR. NR SIK/0605/P00E/04	SKALA: 1:500
DATA: 31.01.2020		NR RYS. E-006	
PODPIS:			